



LISA 2. SAASTEAINETE HAJUMISKAARDID

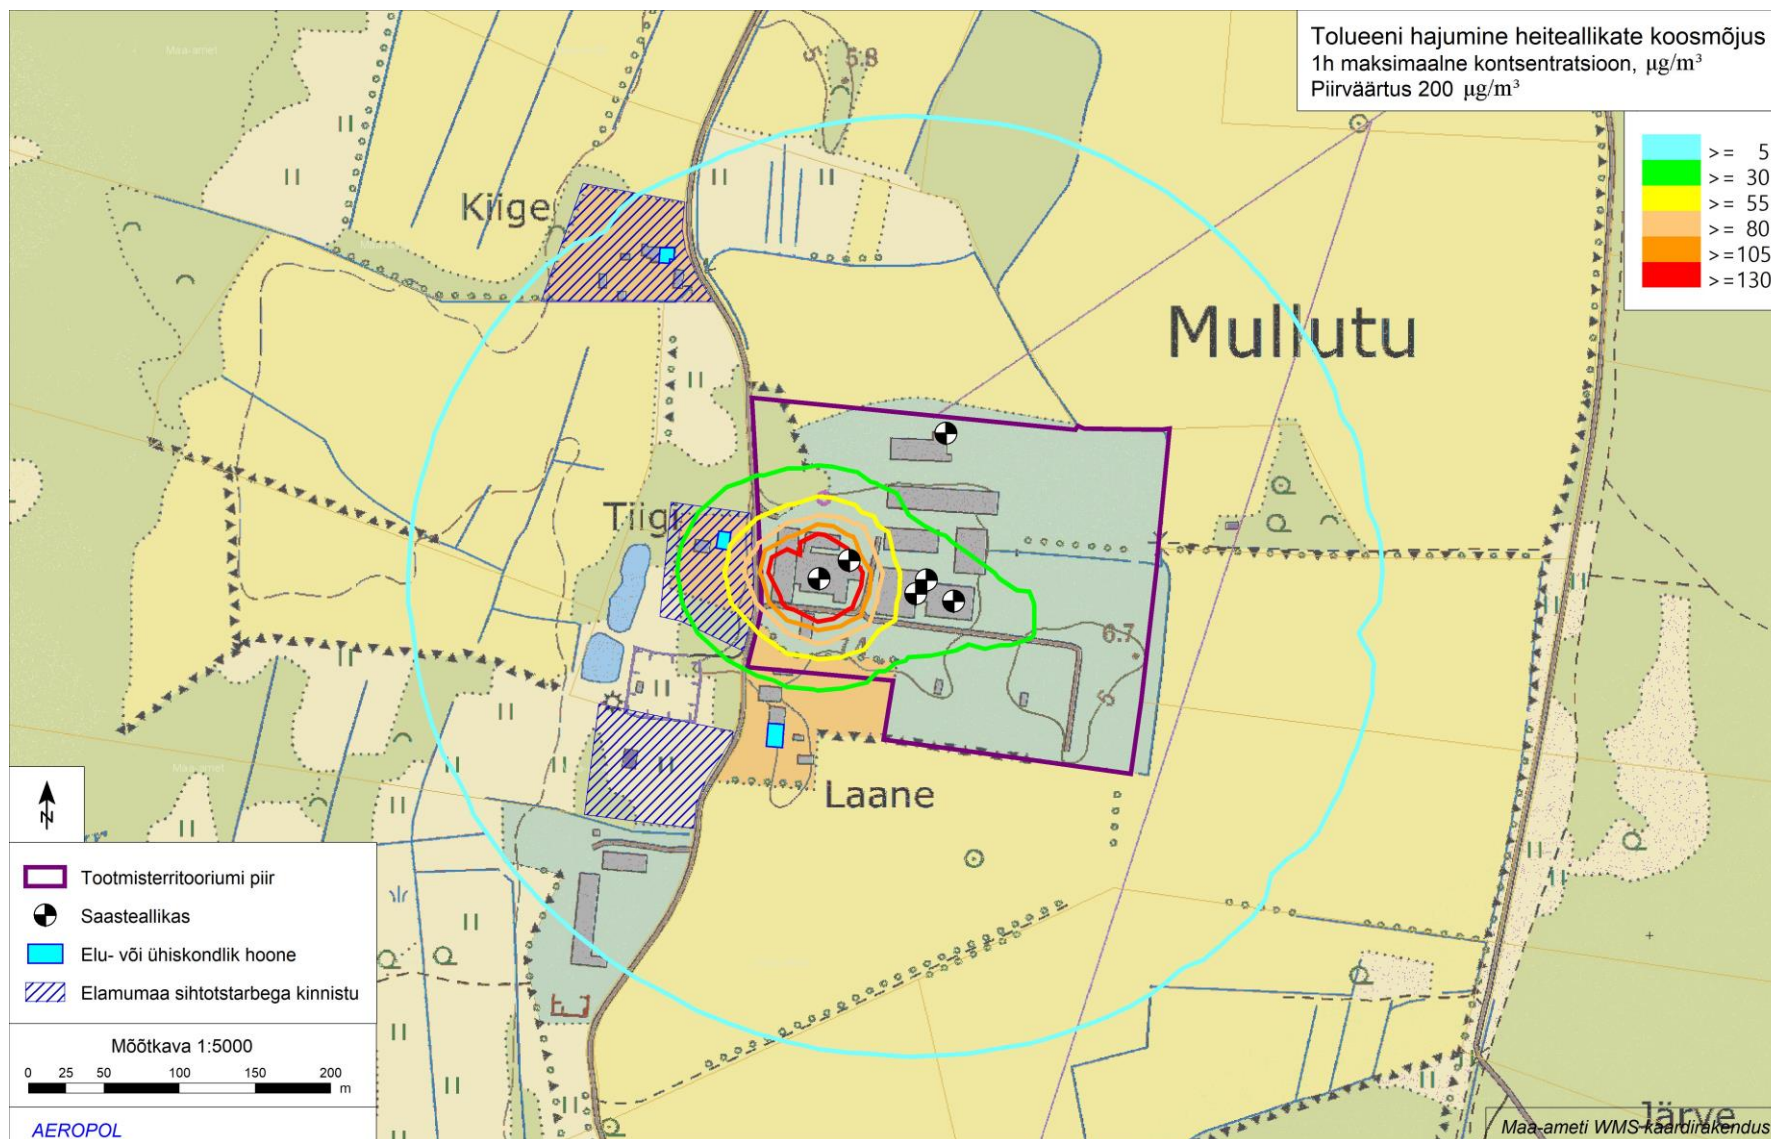

Kaart L2-1. Tolueeni maksimaalne tunnikeskmine saastatuse taseme kaart. Maksimaalne kontsentratsioon lääne suunas Tiigi kinnistul (34801:006:0307) paikneva elamu juures – $55 \mu\text{g}/\text{m}^3$, maksimaalne kontsentratsioon Tiigi kinnistu (elamumaa) piiril – $93 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

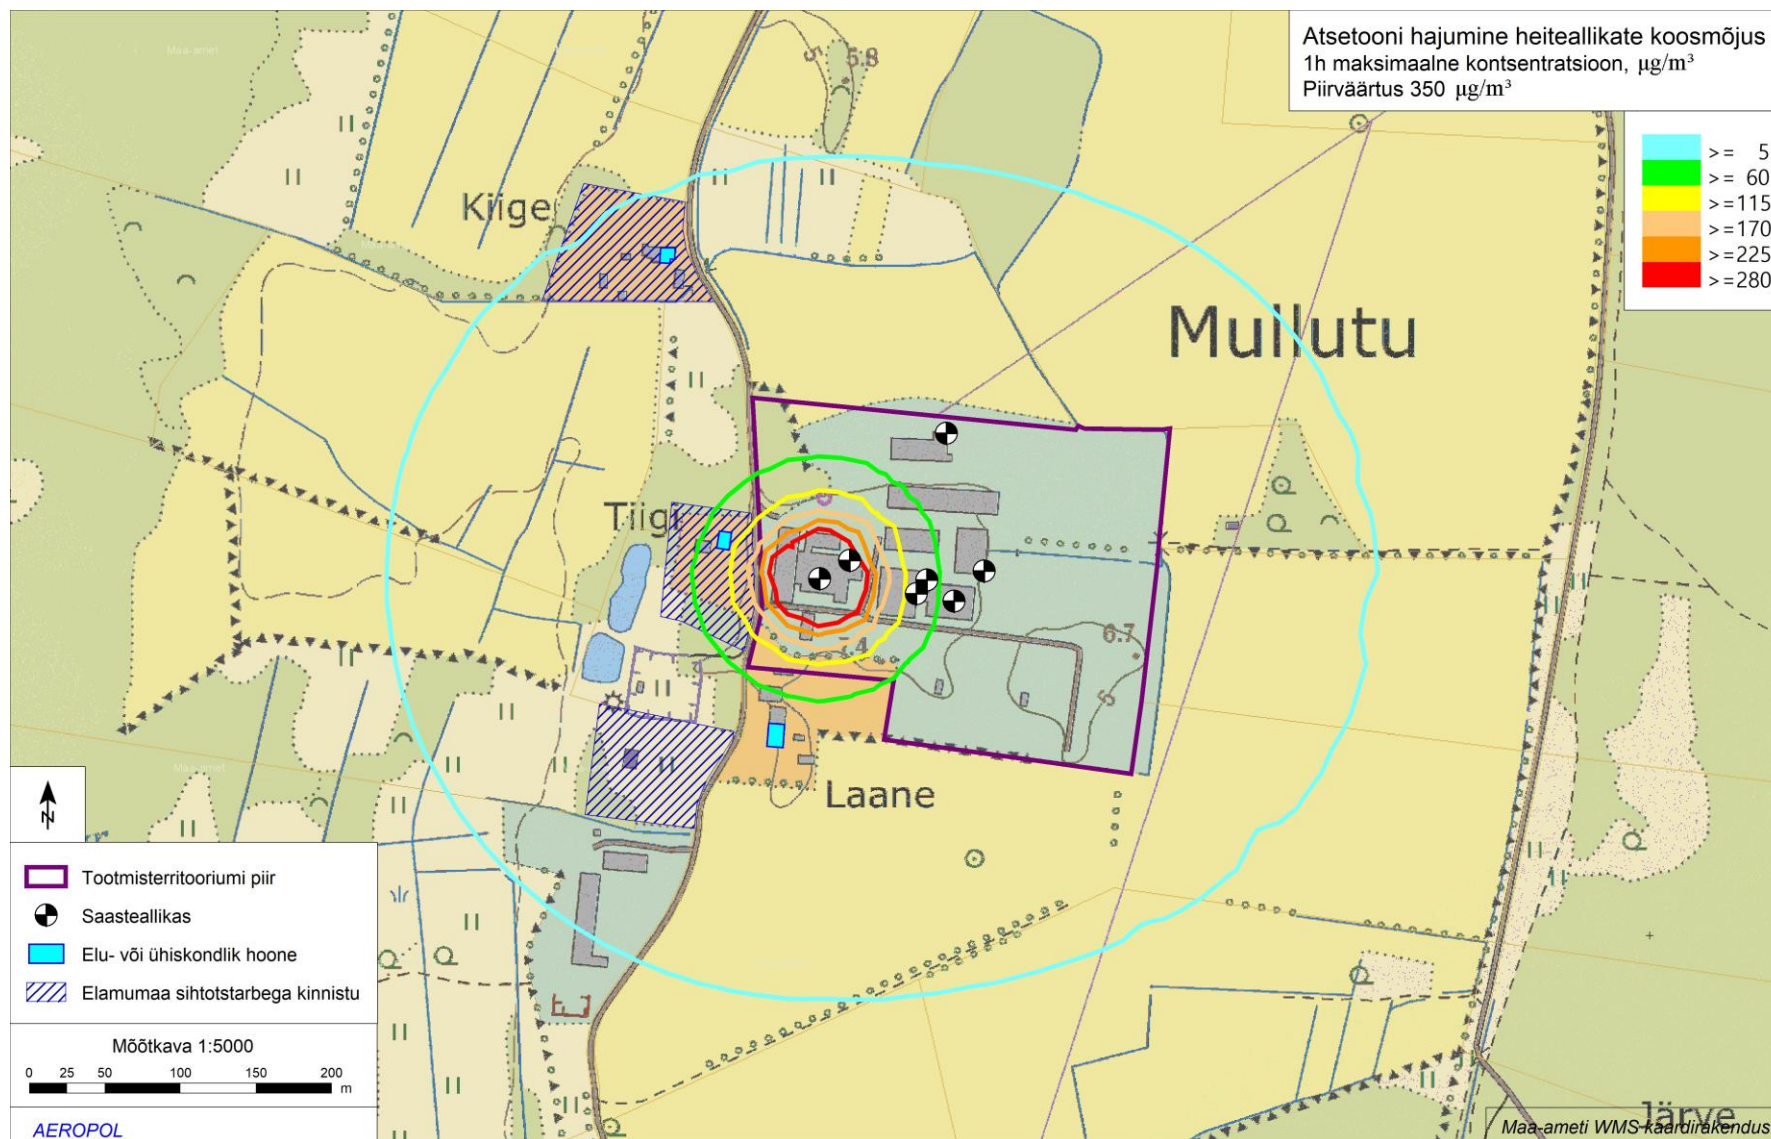

Kaart L2-2. Atsetooni maksimaalne tunnikeskmise saastatuse taseme kaart. Maksimaalne kontsentratsioon lääne suunas Tiigi kinnistul (34801:006:0307) paikneva elamu juures – $103 \mu\text{g}/\text{m}^3$, maksimaalne kontsentratsioon Tiigi kinnistu (elumumaa) piiril – $188 \mu\text{g}/\text{m}^3$.